


1

<b>PROREX</b> elektro s.r.o.	SOŠ OSTRAVA PORUBA	DATUM 09/2000		POČET LISTŮ: 1 LIST ČÍSLO: 1	
		VYPRACOVAL PRŮŠA			
REKONSTRUKCE VÝTAHU 400kg NAPÁJENÍ PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA		KONTROLOVAL			
		SCHVÁLIL			
		ZAKÁZKA Č. 140 007			
		VÝKRES Č. 140 007-011		REV. 0	

skříň GV 40020

3NPE 400/230V AC TN-S

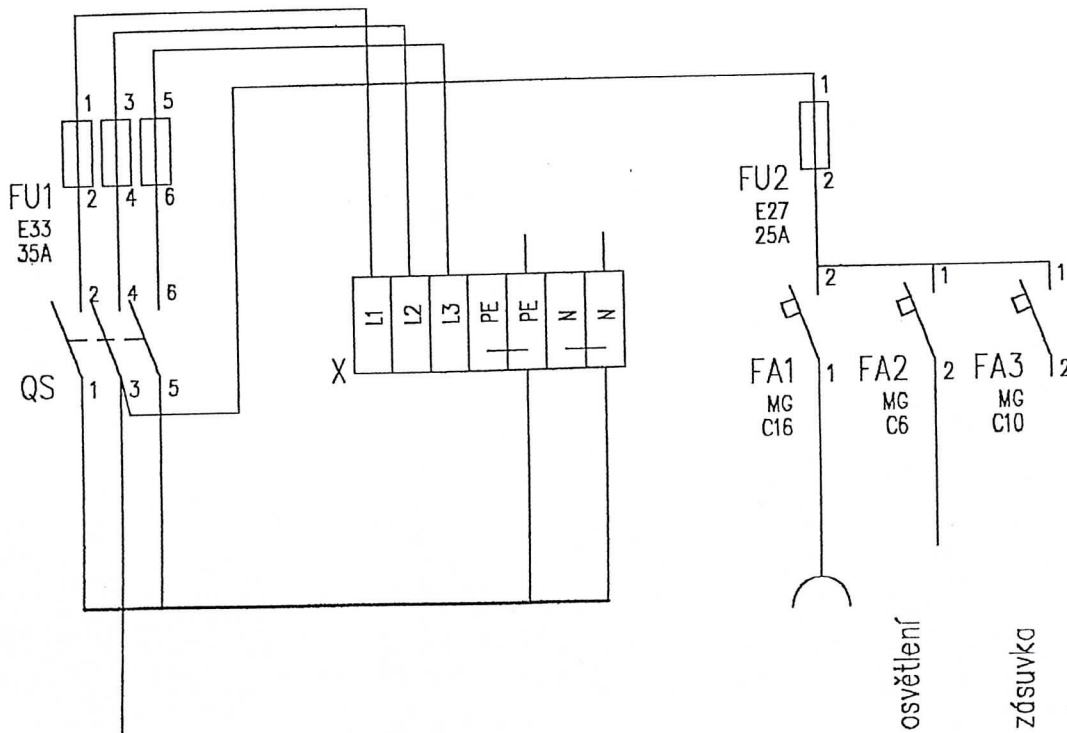

WL1 CYKY 5Cx10

Výstražná tabulka:

1. Hlavní vypínač výtahu
2. Pozor, pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači

1

ZAKRESLENO PODLE SKUTEČNÉHO STAVU ZAŘIZENÍ.

**PROREX**  
elektro s.r.o.

SOŠ OSTRAVA PORUBA

REKONSTRUKCE VÝTAHU 400kg

HLAVNÍ VYPÍNAČ VÝTAHU  
SCHÉMA ZAPOJENÍ

DATUM		POČET LISTŮ: 1
09/2000		LIST ČÍSLO: 1
VYPRACOVAL	PRŮŠA	<i>[Signature]</i>
KONTROLOVAL		
SCHVÁLIL		
ZAKÁZKA Č.	140 007	
VÝKRES Č.	140 007-012	REV. 0